


1 PLANTA BAIXA TÉRREO - ELÉTRICA
ESCALA: 1/75


NOTAS

- 01 - INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE, TETO E PISO, EM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, ANTICHAMA, TIPO TIGREFLEX OU SIMILAR;
- 02 - QUADRO DE FORÇA E LUZ COM BARRAMENTO DE FASE, NEUTRO E TERRA;
- 03 - TOMADAS 2P+T, In-10A, PADRÃO BRASILEIRO;
- 04 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CHAPA EM AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 02 LÂMPADAS T8 DE LED 9 / 18W;
- 05 - ALIMNTADOR GERAL DO QFL EM CABO ISOLADO FLEX- 1Kv, EPR 90°;
- 06 - DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, PADRÃO DIN.

2 PLANTA BAIXA 1º PAVTO
ESCALA: 1/75



CIRCUITO	PONTO DE LUZ (w)		PONTOS DE TOMADAS / FORÇA (W)					POTÊNCIA (W)	AMP (A)	TENS. (V)	DISJ. (In - A)	BITOLA (mm)	OBSERVAÇÕES
	2 x 8 (LED)	2 x 18 (LED)	100	300	900	1.100	1.600						
01	01	11						414	1,9	220	10	1,5	ILUMINAÇÃO
02			10					1.000	4,5	220	16	2,5	TOMADAS USO GERAL
03				07				2.100	9,5	220	16	2,5	TOM. LABORATÓRIO
04				07				2.100	9,5	220	16	2,5	TOM. LABORATÓRIO
05						01		1.100	5,0	220	16	2,5	AIR SPLIT 5
06						01		1.100	5,0	220	16	2,5	AIR SPLIT 6
07					01			900	4,1	220	16	2,5	AIR SPLIT 7
08							01	1.600	7,3	220	16	2,5	AIR SPLIT 8
09							01	1.600	7,3	220	16	2,5	AIR SPLIT 9
10													
11													
TOTAL	01	11	10	14	01	02	02	11.914	18,1	380	25	4,0	ALIM. TRIF. QFL

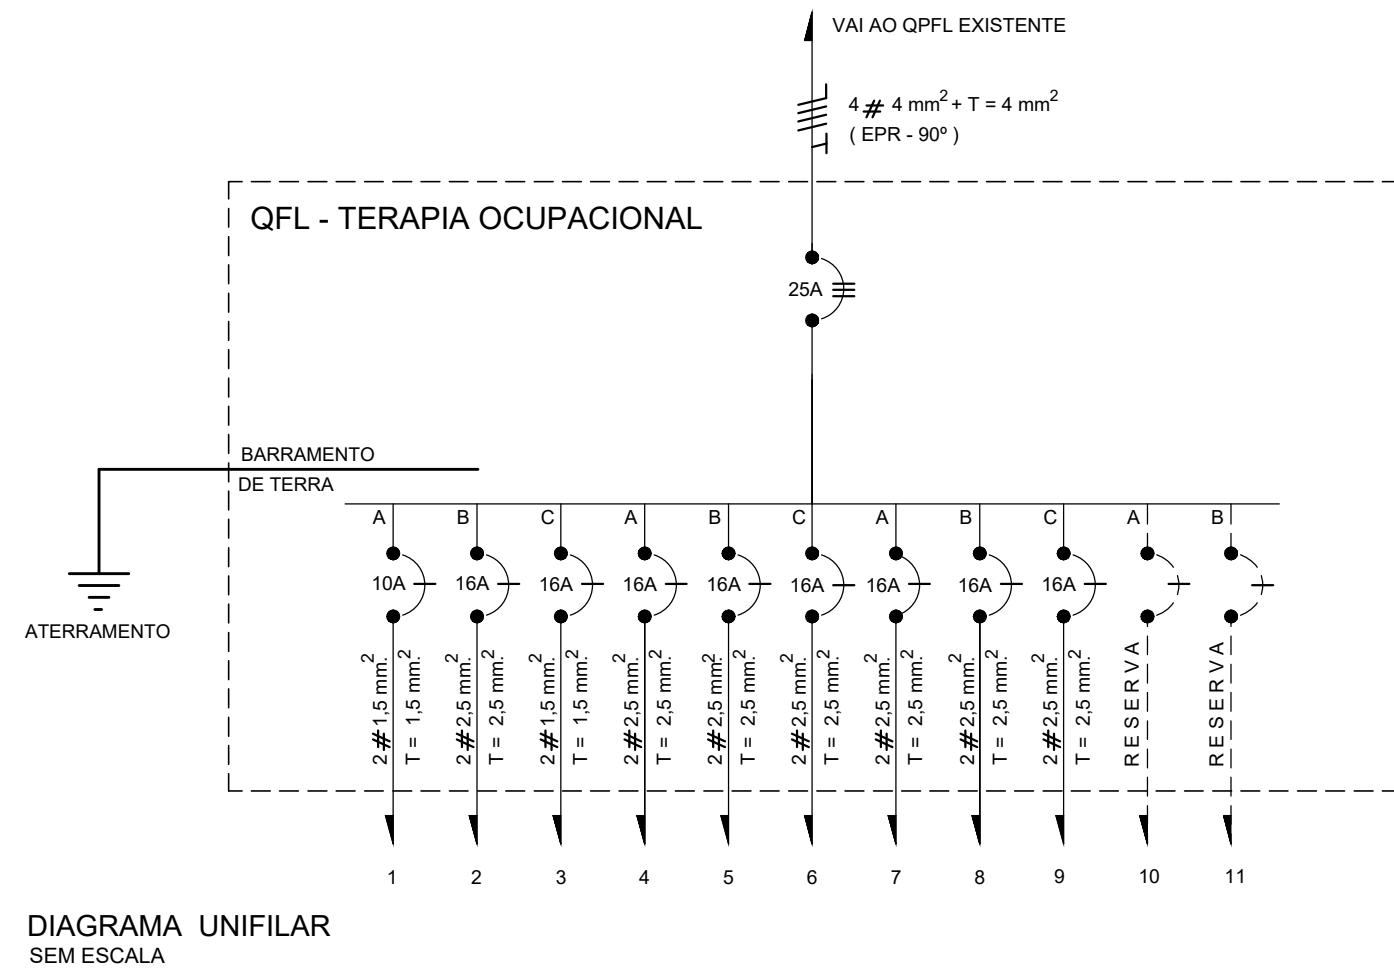

SIMBOLOGIA

- TOMADA BAIXA A 0,30 m DO PISO
- TOMADA MÉDIA A 1,10 m DO PISO
- TOMADA ALTA A 2,10 m DO PISO
- AUTOC. TOMADA MÉDIA PARA AUTOCLAVE
- EX. TOMADA ALTA PARA EXAUSTOR
- ▲ TOMADA EMBUTIDA NO TETO
- ⎓ INTERRUPTOR DE N SEÇÕES
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED
- CAIXA ORTOGONAL NO TETO
- QUADRO DE FORÇA E LUZ (QFL) DE SOBREPOR
- QUADRO DE FORÇA E LUZ (QFL) DE EMBUTIR
- PONTO DE FORÇA PARA SPLIT A 2,50 m DO PISO
- ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, EMBUTIDO EM PAREDE OU LAJE
- ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA EMBUTIDO NO PISO
- ⎓ NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- ⎓ DISJUNTOR MONOPOLAR
- ⎓ DISJUNTOR TRIPOLAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS		CAMPUS RECIFE
projeto: AMPLIAÇÃO DO DEPTº DE TERAPIA OCUPACIONAL	Área Técnica: ELÉTRICA	
título do documento: PLANTA BAIXA PAVTO TÉRREO	etapa: PROJETO EXECUTIVO	
quadro de áreas:	prancha: 01 / 01	
	escala: 1/75 E SEM ESCALA	
	data: SETEMBRO / 2017	
responsáveis técnicos: elaboração: D.P.P. CARLOS A. LIMA eng. eletricitista - CREA 3843 PB D.P.P. ALVARO VIEIRA SOBRONHO	desenhista: D.P.P. ISABEL PINTO D.P.P. GINFRÁ SILMARA MELO D.P.P. ANÍSIO B. F. DOURADO	DIRETORIA SUPERINTENDENTE REITOR