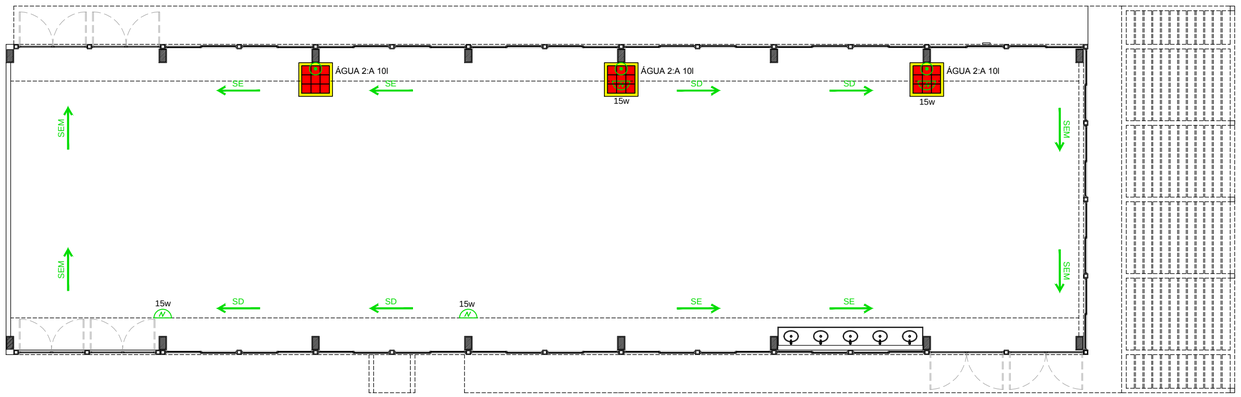

1 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/100

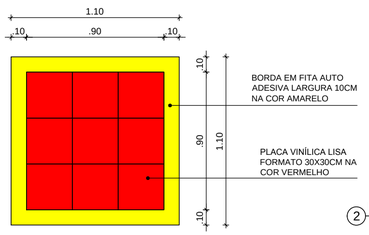

2 DEMARCAÇÃO PISO PARA EXTINTOR
ESCALA: 1/20

APROVAÇÃO

LEGENDA		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L, CAPACIDADE EXTINTORA 2:A,COM DISCO DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE	03
SE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, SAÍDA À ESQUERDA, FORMATO 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC COM ESPESSURA 2MM, ANTI CHAMA , CÓDIGO S12 E	04
SD	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, SAÍDA À DIREITA, FORMATO 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM ESPESSURA 2MM, ANTI CHAMA , CÓDIGO S12 D	04
SEM	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FORMATO 13X26CM, FOTOLUMINESCENTE EM PVC COM ESPESSURA 2MM, ANTI CHAMA , CÓDIGO S13	04
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 1500 LUMENS, 02 FAROIS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, POTÊNCIA MÍNIMA 15W TENSÃO 220/110V	04

REV.	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHO	REVISÃO	APROVAÇÃO	AUTORIZAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CAMPUS RECIFE

projeto:
AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

área técnica:
INCÊNDIO

título do documento:
PLANTA BAIXA

etapa:
PROJETO EXECUTIVO

quadro de áreas:

prancha:
01 / 01

escala:
1/100, 1/20

data:
JUNHO / 2021

responsáveis técnicos:

elaboração: DPP EDILSON FRANÇA ENG. CIVIL - CREA 14821

aprovação: D.P.P. ISABEL PINTO DIRETORA
SINFRA CARLOS FALCÃO SUPERINTENDENTE
U F P E ALFREDO GOMES REITOR

A3E1